


ALLONZIER-LA-CAILLE

GROISY

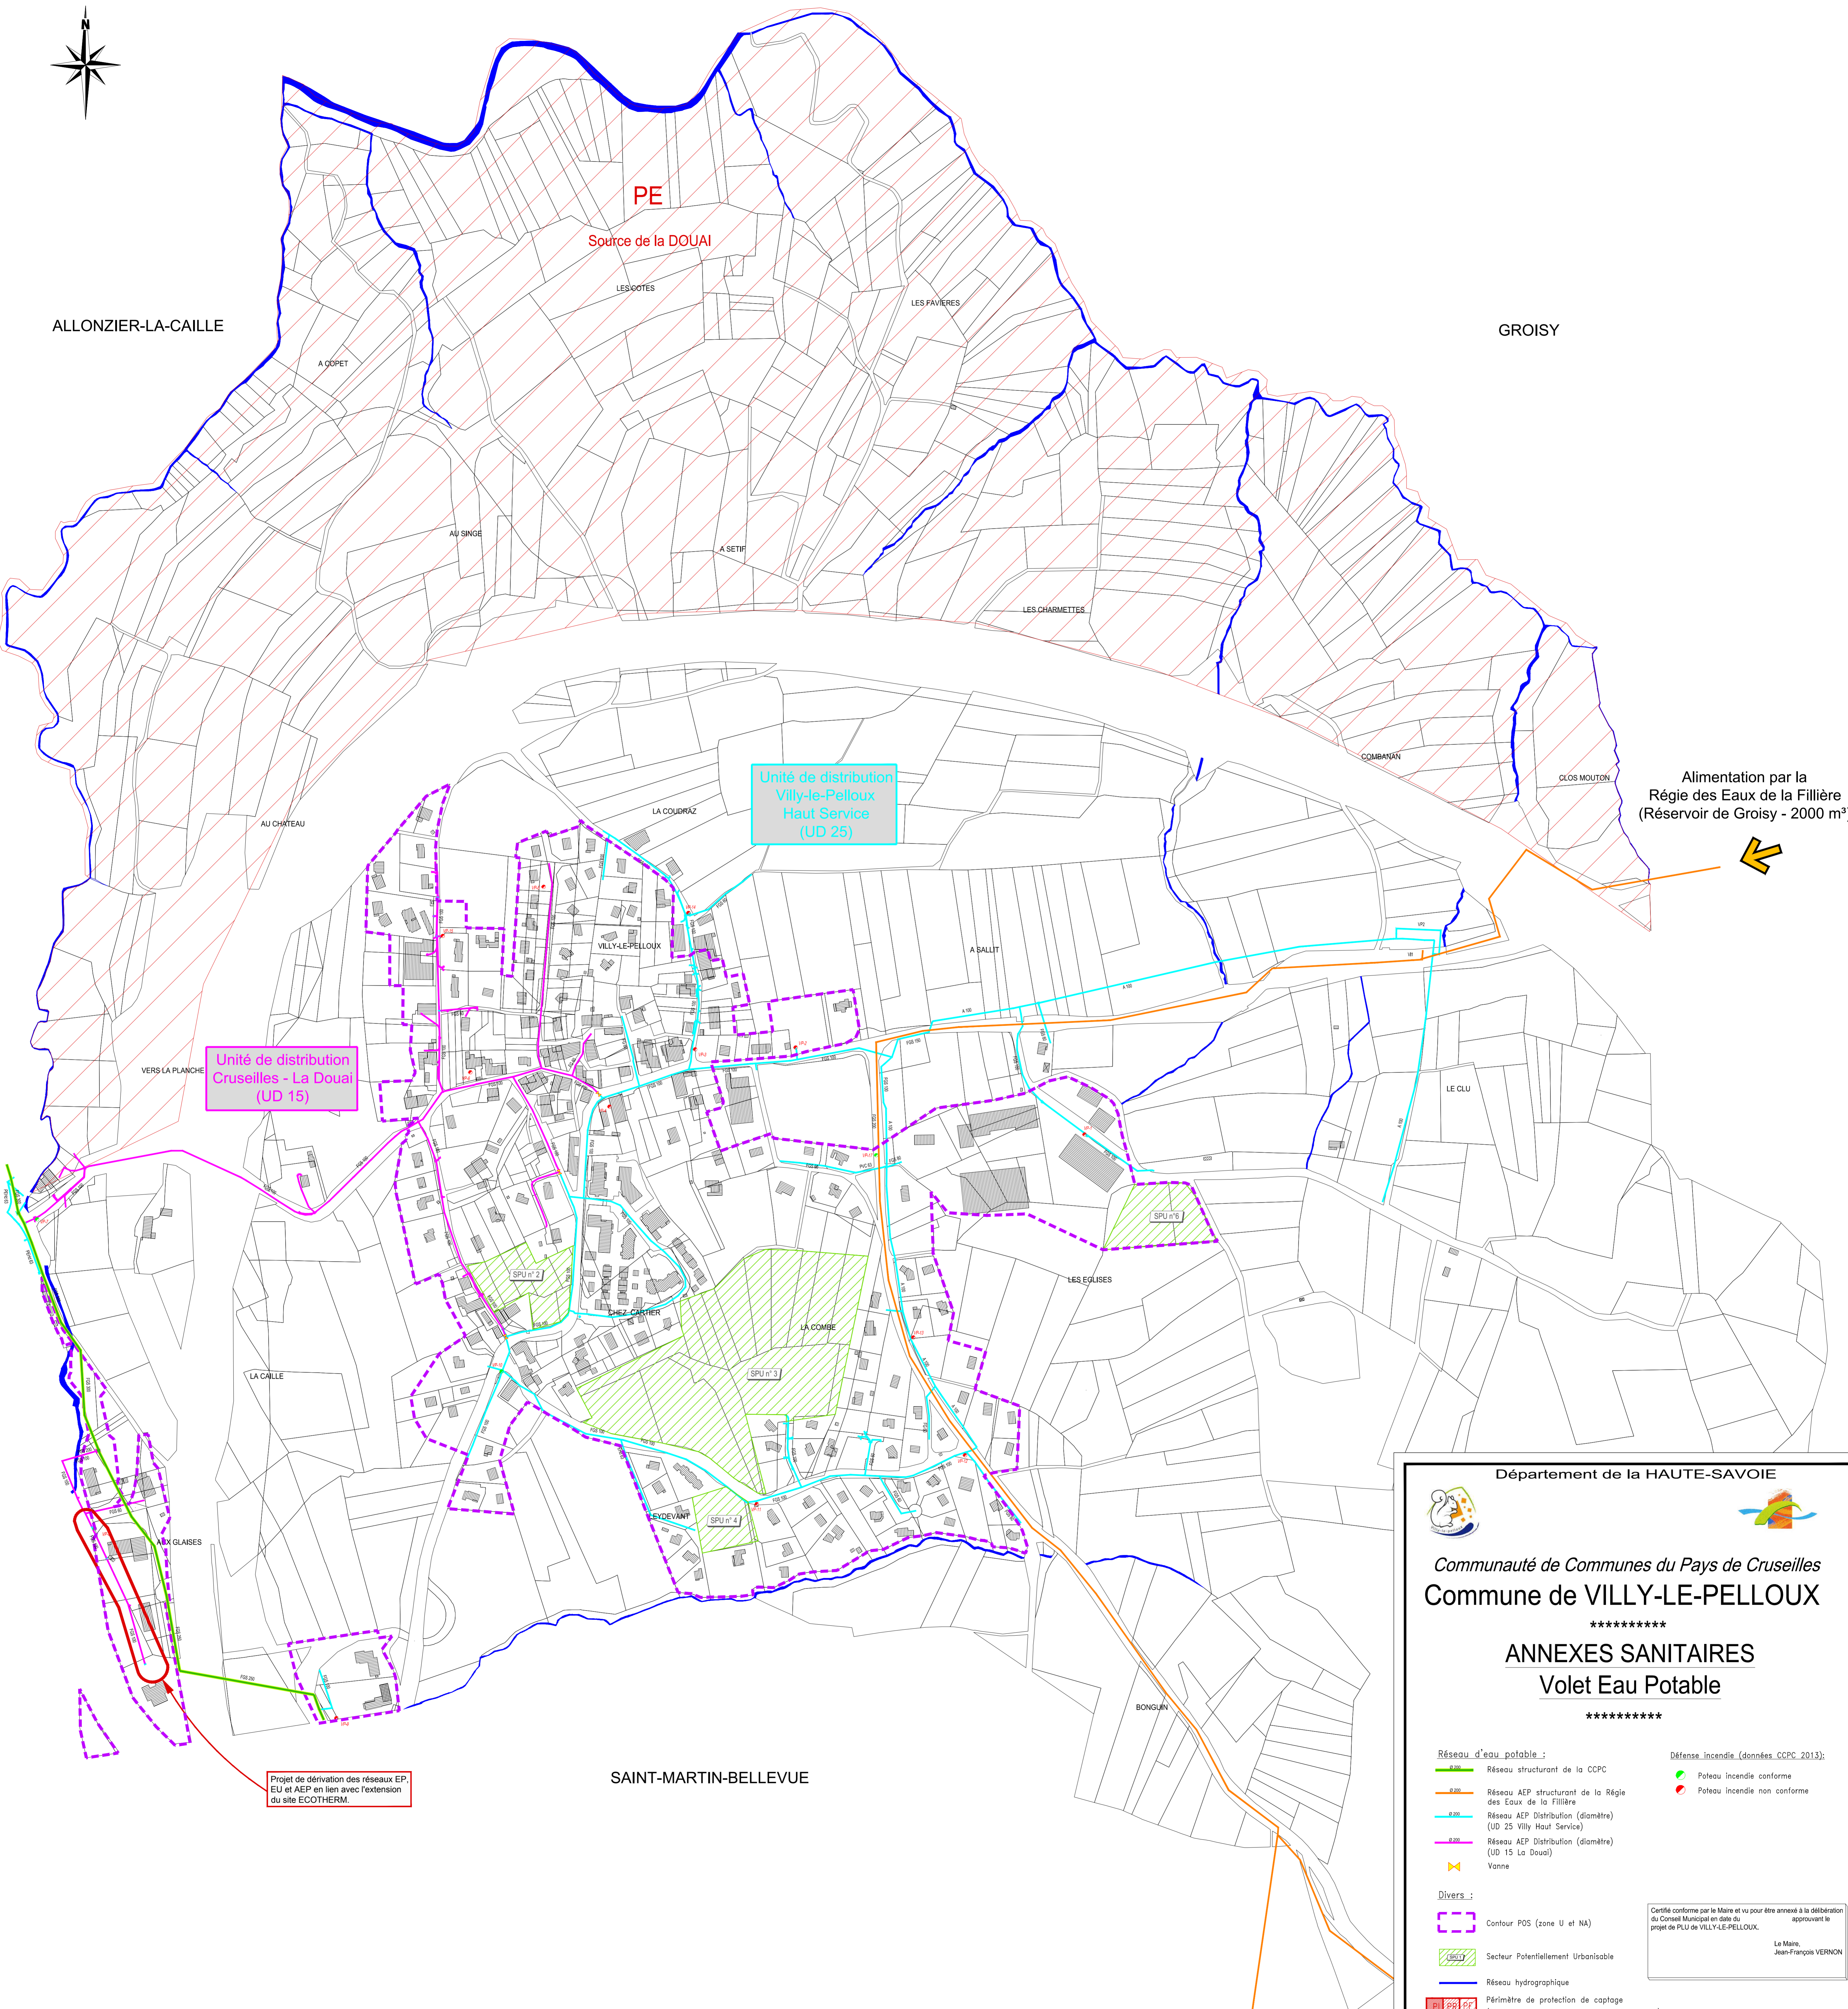

PE

Source de la DOUAI

LES COTES

LES PAVIERES

A COPET

AU SINGE

A SETIF

LES CHARMETTES

COMBAYAN

CLOS MOUTON

Unité de distribution Villy-le-Pelloux Haut Service (UD 25)

Unité de distribution Cruseilles - La Douai (UD 15)

Alimentation par la Régie des Eaux de la Fillière (Réservoir de Groisy - 2000 m³)



VERS LA PLANCHE

AU CHATEAU

LA COURBÉAZ

A SALLIT

VILLY-LE-PELLOUX

LE CLU

LA CAILLE

CHEZ CARTIER

LES EGLISES

LA COMBE

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

LA DOUAI

Projet de dérivation des réseaux EP, EU et AEP en lien avec l'extension du site ECOTHERM.

SAINT-MARTIN-BELLEVUE

BONGUIN

Département de la HAUTE-SAVOIE



Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Commune de VILLY-LE-PELLOUX

ANNEXES SANITAIRES
Volet Eau Potable

- Réseau d'eau potable :
- Réseau structurant de la CCPC
 - Réseau AEP structurant de la Régie des Eaux de la Fillière
 - Réseau AEP Distribution (diamètre) (UD 25 Villy Haut Service)
 - Réseau AEP Distribution (diamètre) (UD 15 La Douai)
 - Vanne

- Défense incendie (données CCPC 2013):
- Poteau incendie conforme
 - Poteau incendie non conforme

- Divers :
- Contour POS (zone U et NA)
 - Secteur Potentiellement Urbanisable
 - Réseau hydrographique
 - Périmètre de protection de captage (PI, immédiat ; PR, rapproché ; PE, éloigné)

Certifié conforme par le Maire et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du ... approuvant le projet de PLU de VILLY-LE-PELLOUX.
Le Maire, Jean-François VERNON

Date : Mars 2016
Echelle : 1/2 500
Fichier : AS_AEP_Villy_le_Pelloux.dwg
Dessin : R. KUZNIK

